


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 13 บ้านปะปูล เส้นทางของปะปูลน้อย ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.30 เมตร




- *หมายเหตุ
- ใช้แบบมาตรฐานงานทางสำหรับโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น
 - แบบเลขที่ ทด-2-203 แผ่นที่ 14
 - ยกเลิกชั้นพื้นทางเดิมเกลี่ยปรับแต่งระดับและบดอัดให้แน่น ให้มีลูกรังมีความหนา 0.20m. CBR > 25% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR BENSITY
 - ยกเลิกดินถมคันทาง ค่า CBR > 4% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% STANDARD PROCTOR DENSITY


แผนผังที่ตั้งโครงการ พอสังฯ

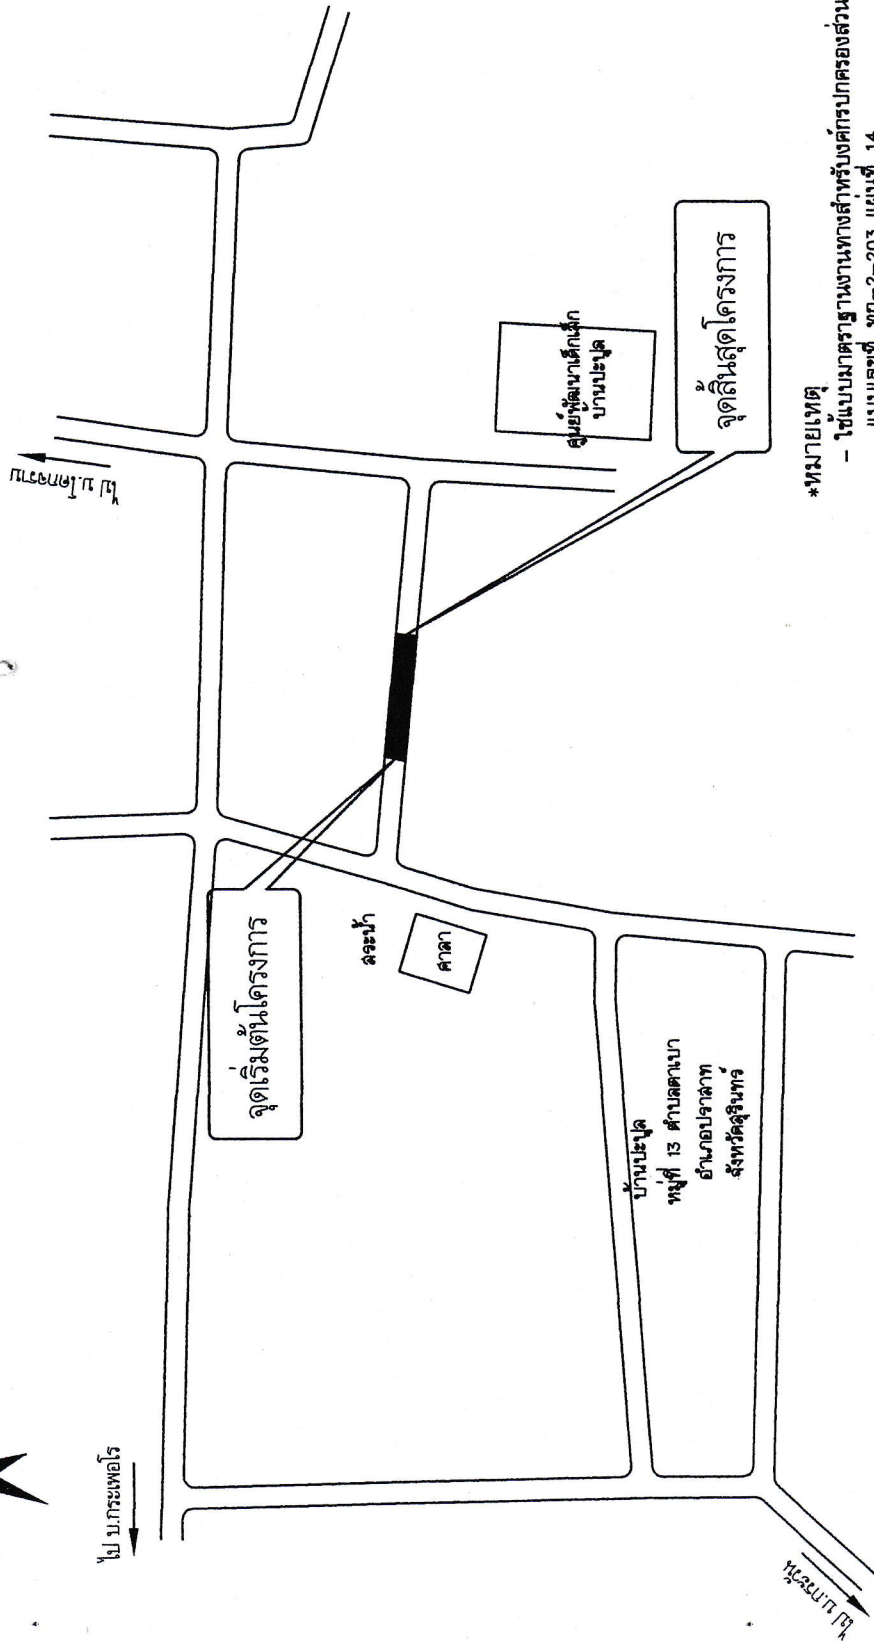


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา	
แบบ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านปะปูล เส้นทางของปะปูลน้อย ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
เขียนแบบ	ชื่อย่อ:
ตรวจล้อน	(นายสุรเชษฐ สัมบุรณ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตรวจ (นายสุรเชษฐ สัมบุรณ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจ:
เห็นชอบ	(นายปฐมพร เลี่ยมดี) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสิริจันทร์ คณึงเพียร) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา	
อนุมัติ	อนุมัติ:
(นางเนตรมา เหมื่อนวาท) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาเบา	
ห้ามริ้วรอยตามแบบก่อสร้างนี้ รับหน้า ก่อสร้างจะต้องระบุ, วัสดุขนาดทั้งหมด ณ สถานที่ก่อสร้างจริง ก่อนลงมือทำงาน DO NOT SCALE DRAWINGS; ALL MEASUREMENTS MUST BE CHECKED AT THE SITE BY THE CONTRACTOR	
Scale :	
เลขที่แบบ	35/2562
จำนวนแผ่น	2
หน้า	2/3

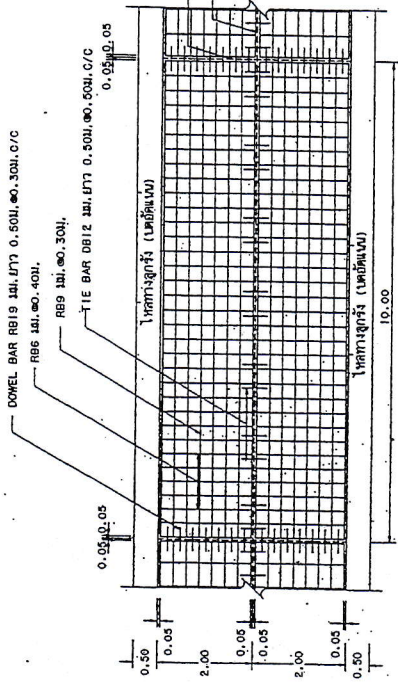


รูปหน้าผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

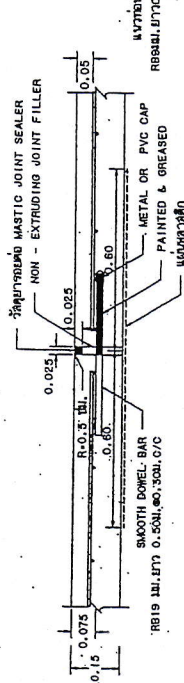



ขยายรูปต่อ EXPANSION JOINT

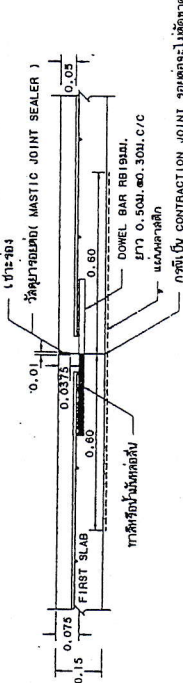


ขยายรูปต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT

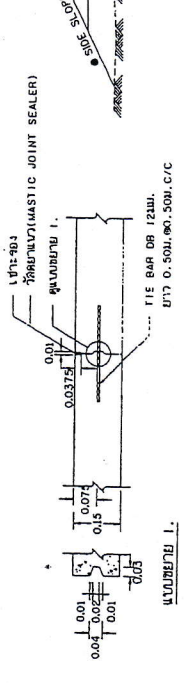



ขยายรูปต่อ LONGITUDINAL JOINT

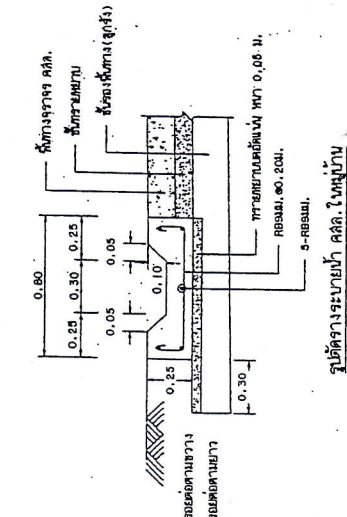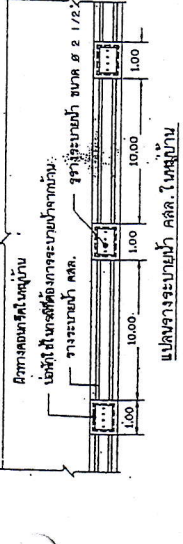

รูปตัดขวางเบ้าค้ำ คสล. ในพื้นปูน

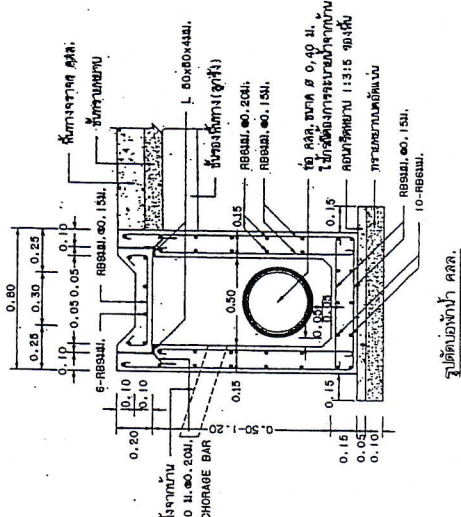

รูปตัดหน้าเบ้า คสล.

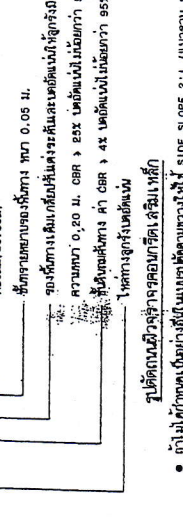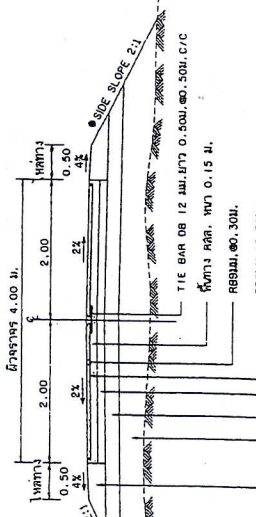

1. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
2. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
3. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
4. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
5. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
6. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
7. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
8. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
9. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
10. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
11. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
12. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
13. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน
14. การวางโครงเหล็กเสริม คสล. ในพื้นปูน

ตารางที่ 1. แสดงขนาดของ WIRED MESH ที่ใช้บน BAR MESH

BAR MESH (f _s = 1,200 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)	WIRED MESH (f _s = 2,750 Ksc) (เหล็กเส้นขนาด SR 24)
DIA / SPACING	STEEL AREA (ตร. มม./ม.)
Ø 6 มม. @ 0.40 ม.	0.710
Ø 8 มม. @ 0.30 ม.	0.419
Ø 9 มม. @ 0.30 ม.	0.940

หมายเหตุ

แบบแปลน คสล. ภายในเบ้าค้ำ (แบบขยาย) 2-203/48 ขนาดตามภาพรวม

กรมการช่างโยธาเทศบาลนครกรุงเทพมหานคร

แผนกช่างโยธา

นายช่างโยธา

ถ้าไม่พบข้อความในแบบแปลนนี้ให้ใช้แบบแปลนที่ 2-203/48